

İş Yerleri ve Binalar İçin Acil Durum Ekipmanları ve Güvenlik Standartları Rehberi



Acil Çıkış Kapıları ve Yollar


50-500 Kişi



500-1000 Kişi



>1000 Kişi



Standart Kapı Ölçüleri
(EN 179):
90 cm x 203 cm



Kesintisiz ve Güvenli Tahliye:
Dışarıya açılmalı, asla kilitlenmemeli, engelsiz



Yangın Söndürme Ekipmanları

Söndürücü Yerleşimi ve Mesafeler:

Maksimum mesafe 25 m, yerden 90 cm yükseklik



Periyodik Bakım ve Kontrol:

Yılda 1 kez kontrol, 4 yılda 1 dolum



Bağımsız Bölüm Koruması:
Kazan dairesi, mutfak, depolar için ayrı tüp



CO2 SÖNDÜRÜCÜ KULLANIM UYARISI

-72°C çıkış sıcaklığı. Canlı üzerine tutulmamalı, çıplak elle temas edilmemeli



Acil Aydınlatma ve Yönlendirme

Aydınlatma Süresi ve Gücü

>200 Kişi



Işık seviyesi 1 lüks üzeri


<200 Kişi



Işık seviyesi 1 lüks üzeri



Yangın Uyarı ve Alarm Sistemleri

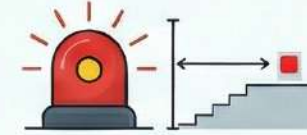

Uyarı Butonu Konumlandırma:

• Yerden 110-130 cm, yatay erişim 60 m max



Alarm Ses Seviyesi Standartları:
65 ile 120 desibel arası (min. 15 dB)



Yönlendirme Levhası Standartları:
Yerden 2 m - 2.40 m yükseklik

Bina/Alan Özelliği

Gereken Ekipman / Sistem

600 m²'den büyük kapalı otoparklar

Otomatik yağmurlama, Yangın dolabı, itfaiye su alma ağız


60 metreyi geçen binalar (Kat bazlı)

Yangın dolabı ve itfaiye su alma ağız

Hidrانت Yerleşimi



Binadan 5m ile 15m arası uzaklık



Buton Zorunluluğu Olan Binalar:

- Kat alanı > 400 m²
- 4 kattan yüksek binalar,
- tüm yüksek binalar